


* El aluminio se encuentra normado en la NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. En la Tabla 4 - Especificaciones sanitarias de metales y metaloides											
Según la norma INEN 1108 estipula realizar el control mensual de calidad agua potable de 12 muestras en función al número de población urbana del Cantón Cayambe, realizándose un total de 11 muestreos en redes de distribución (MONITOREO URBANO).	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CÓDIGO DE COLORES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAPTACIONES / AGUA CRUDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TANQUES DE ALMACENAMIENTO / AGUA TRATADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TANQUES DE ALMACENAMIENTO / PROMEDIO MONITOREO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RED DE DISTRIBUCIÓN / MONITOREO URBANO</td> </tr> </table>	CÓDIGO DE COLORES			CAPTACIONES / AGUA CRUDA		TANQUES DE ALMACENAMIENTO / AGUA TRATADA		TANQUES DE ALMACENAMIENTO / PROMEDIO MONITOREO		RED DE DISTRIBUCIÓN / MONITOREO URBANO
CÓDIGO DE COLORES											
	CAPTACIONES / AGUA CRUDA										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO / AGUA TRATADA										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO / PROMEDIO MONITOREO										
	RED DE DISTRIBUCIÓN / MONITOREO URBANO										
Los parámetros analizados en las muestras tomadas y recibidas de agua potable de las PTAP ALVAREZ CHIRIBOGA, CRUZ LOMA, LOS PINOS Y EL QUINGO, administrados por la EMAPAAC EP, CUMPLEN con los límites exigidos por la normativa INEN 1108. Agua de Consumo Humano.											


 EMAPAAC Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo Cayambe	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PÚBLICO-COMUNITARIO DEL CANTÓN CAYAMBE		INF-EMAPAAC-LAB-2025-011
	Calle Teniente Hugo Ortiz, entre 28 de Julio y Pichincha (BARRIO ÁLVAREZ CHIRIBOGA)		Fecha de Emisión: 09/03/2023
	Teléf.: 022 110 601 - 023 480 123		Edición 2
	ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA URBANA DE CAYAMBE NOVIEMBRE 2025		Hoja 2 de 3

Se realizaron la entrevista a 11 ciudadanos/as, de los cuales participaron 8 en la zona urbana de Cayambe, para conocer cuáles son sus percepciones acerca del servicio brindado por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, se obtuvieron los resultados expuestos a continuación.


1.- CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN FUNCIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE:

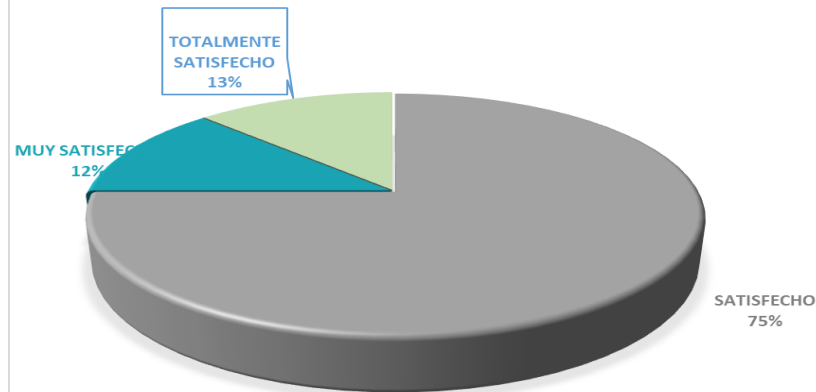


2.- CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN FUNCIÓN A LA CANTIDAD DEL AGUA POTABLE:

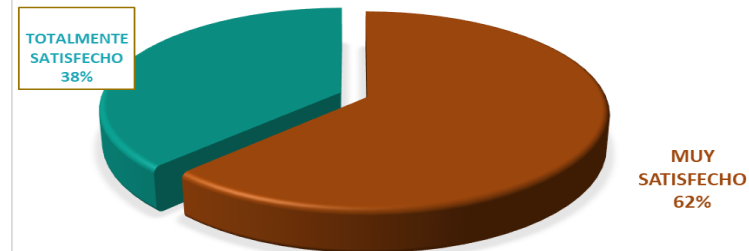


3.- LA PRESIÓN CON LA QUE LLEGA EL AGUA A SU DOMICILIO ES:

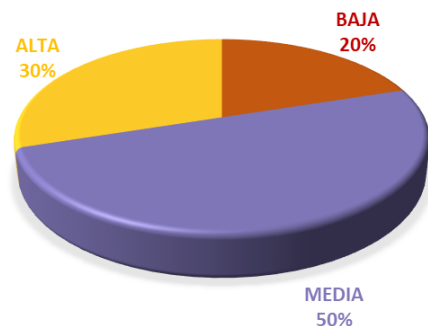

4.- Qué servicios usted recomendaría mejorar:

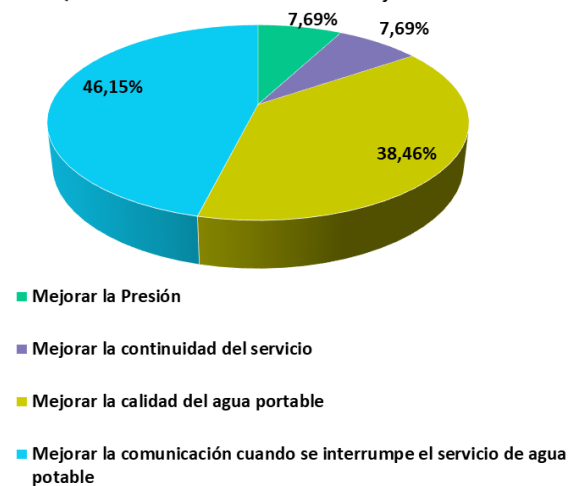

5.- Considera usted que ha mejorado la calidad y cantidad del agua en la actualidad?

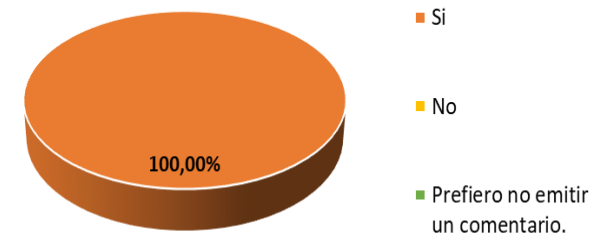

	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PÚBLICO-COMUNITARIO DEL CANTÓN CAYAMBE		INF-EMAPAAC-LAB-2025-011
	Calle Teniente Hugo Ortiz, entre 28 de Julio y Pichincha (BARRIO ÁLVAREZ CHIRIBOGA)		Fecha de Emisión: 09/03/2023
	Teléf.: 022 110 601 - 023 480 123		Edición 2
	ANEXO FOTOGRÁFICO MONITOREO URBANO NOVIEMBRE 2025		Hoja 3 de 3

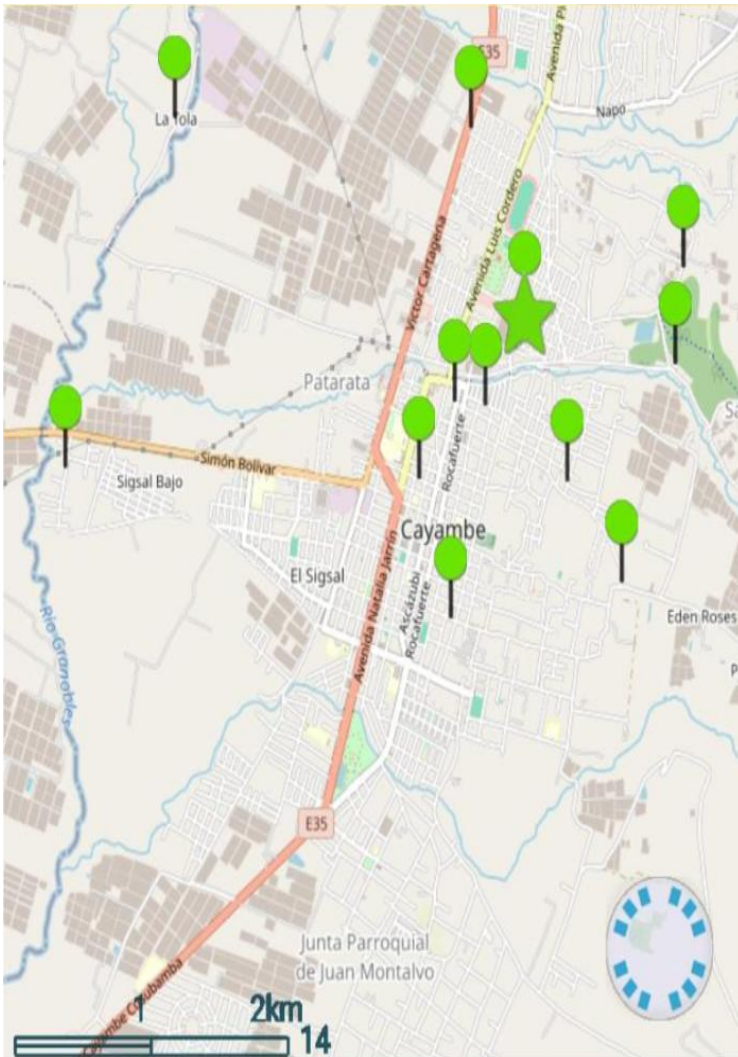


Gráfico 1.-MONITOREO URBANO NOVIEMBRE 2025

